


Separator 6000 bypass

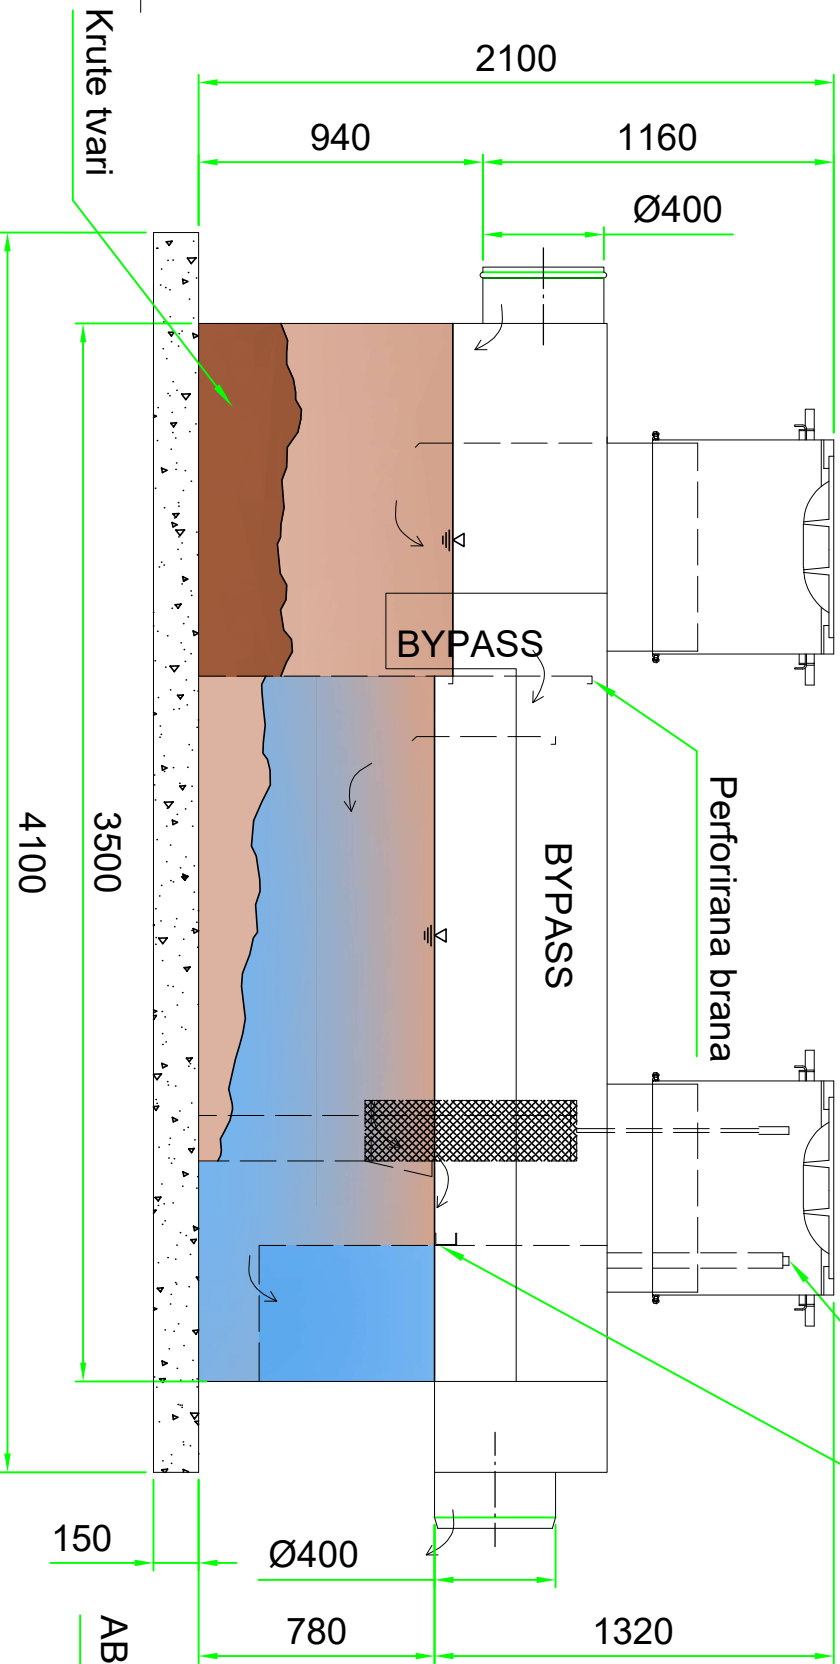


Otvor za insp. kontrolu

Kontrola opterećenosti


Klizno grlo hoda 300 mm (± 150 mm)
Regulacija vijcima M10 x 20

Perforirana brana

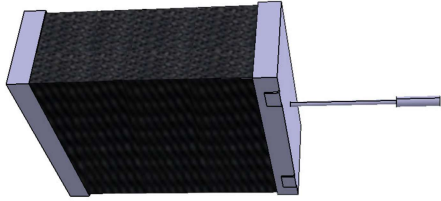


Polipropilenski
koalescentni
uložak

Koalescentni uložak
500 x 700 mm

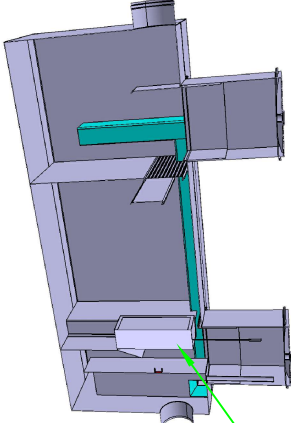

Volumen separatora 6000l
Protok separatora:30+120 l/s
Cijevi:Ø400
Teleskopska klizna grla
Lijevano željezni poklopci nosivosti 125 kN, 250 kN ili 400 kN

Separatori spadaju u I. klasu separatora prema hrvatskoj normi HRN EN 858 što znači da je količina rezidualnog ulja manja od 5 mg/l

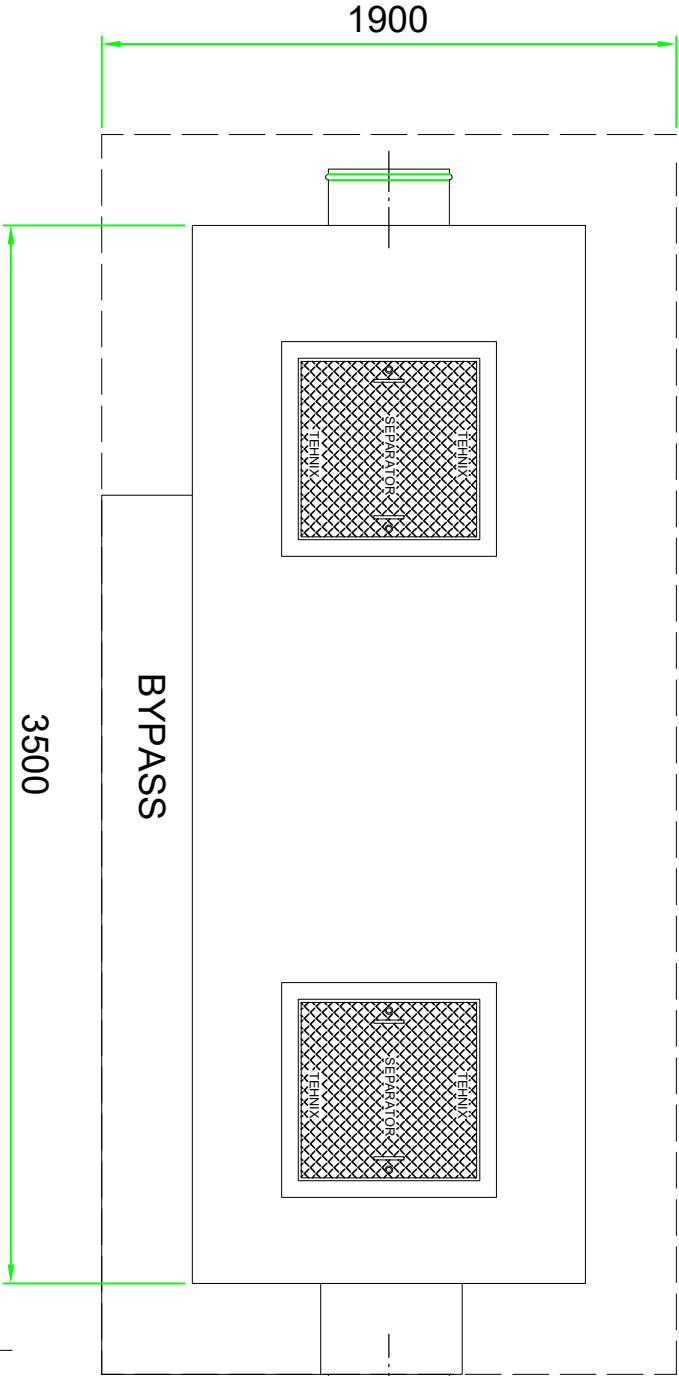

Površina		Mjerilo	1:25	Pozicija	-	Masa	-
Ime		Potpis	EN 858				
Datum		Ime	Potpis	Separator 6000 bypass			
Crtao		22.04.2025	Stiladi K., bacc.ing.evot.sust.	Q=30+120 l/s			
Prekont.			Golub N., ing.st.				
Odobrio			Horvat D., dipl.ing.stroj.				
Spremljeno		TX-DK-D-2504-SEP-6000BP-R0		Page		Pg	